


Umspannung MS/NS
Summe aller Einspeisungen

§23c Abs.3 Nr. 6 EnWG
GJ 2025

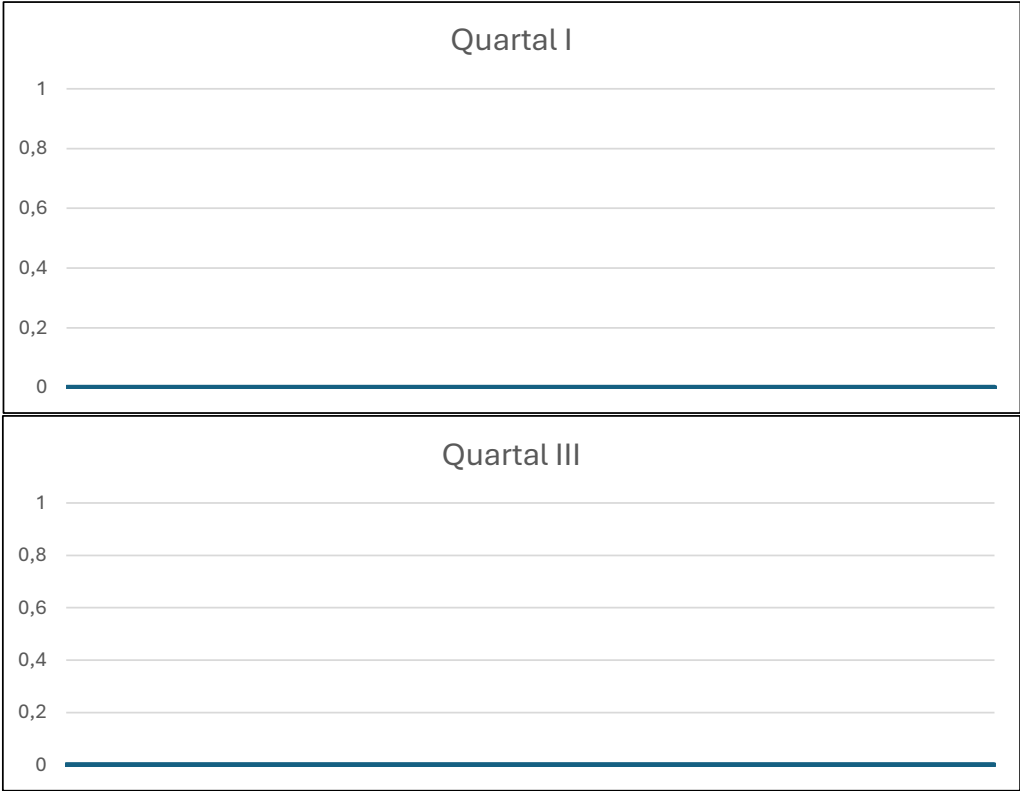

Jahresarbeit	0 kWh
Höchstleistung	0 kW
Datum/Zeit P _{max}	#NV MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).

Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.