
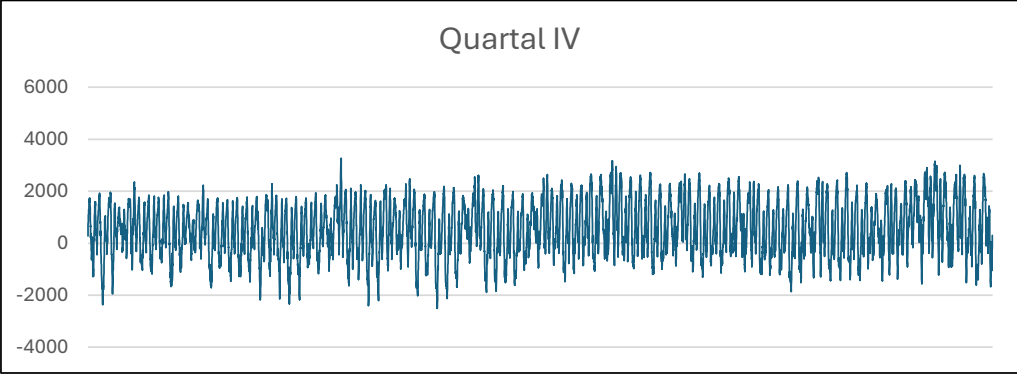
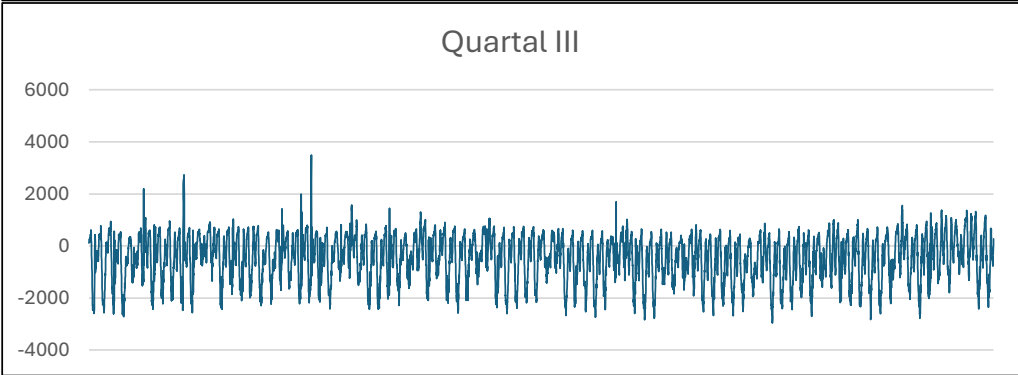
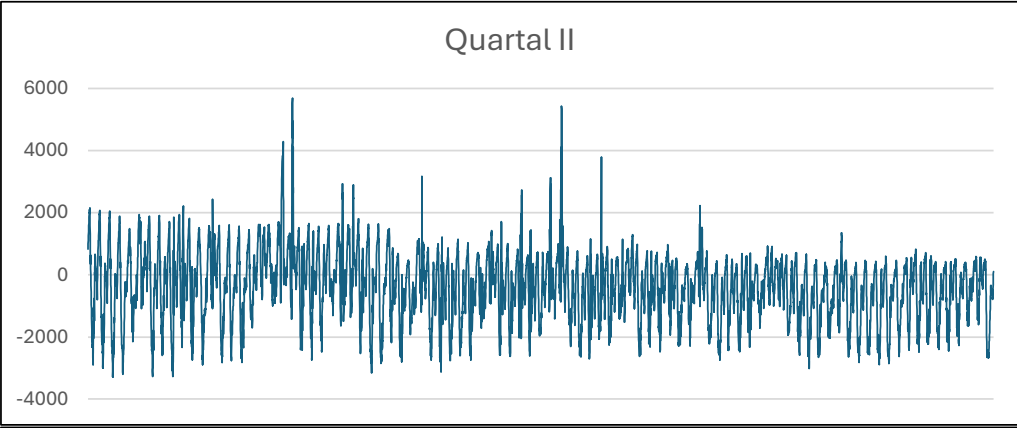


Netzgebiet
Ergebnisse der Differenzbilanzierung

§12 Abs.3 Satz 3 StromNVZ
GJ 2025

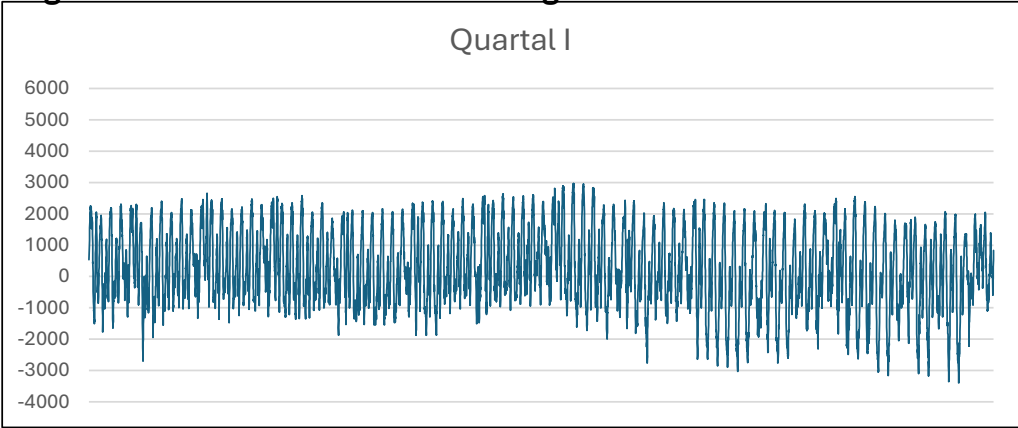

Jahresarbeit	-12 kWh
Höchstleistung	5.688 kW
Datum/Zeit P _{max}	21.04.2025 12:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).

Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.