
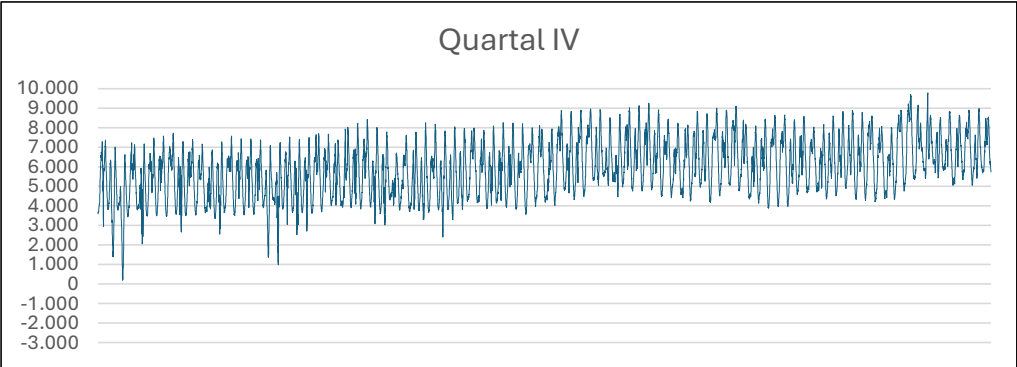
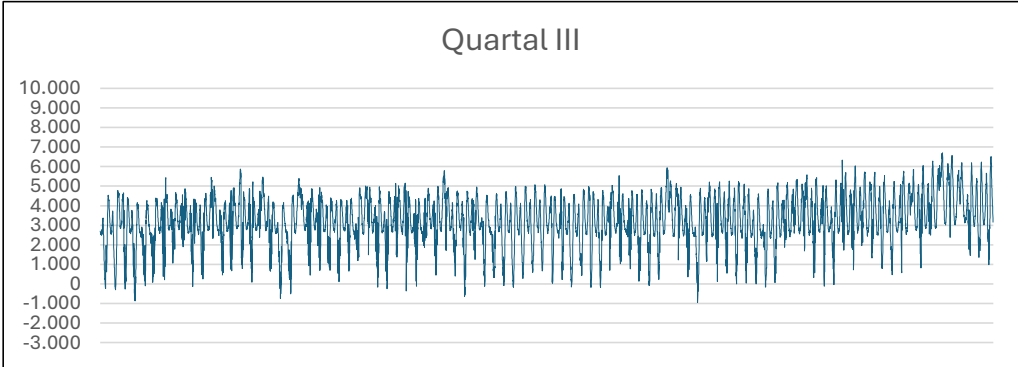
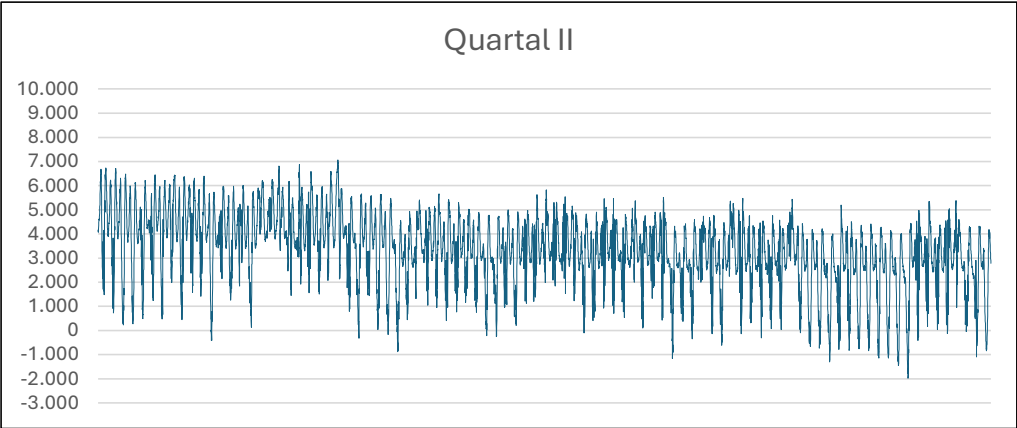


Umspannung MS/NS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§23c Abs.3 Nr. 1 EnWG
GJ 2025

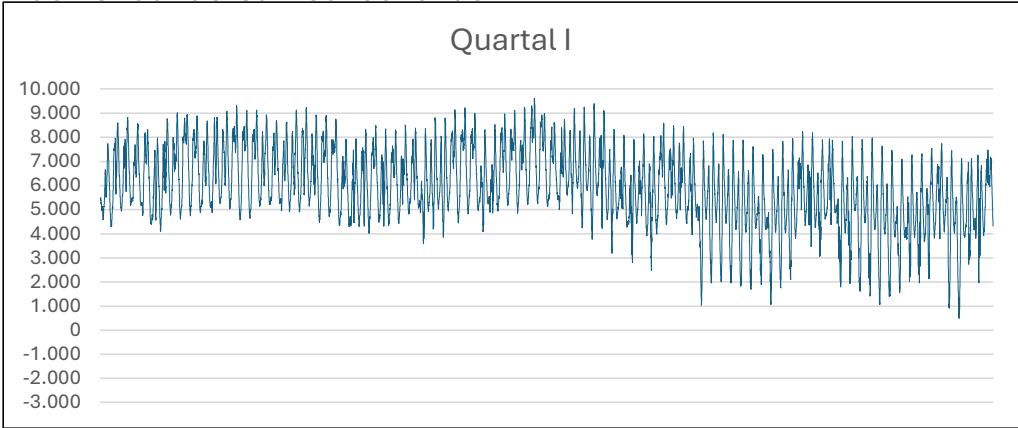

Jahresarbeit	40.451.408 kWh
Höchstleistung	9.783 kW
Datum/Zeit P _{max}	25.12.2025 11:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).

Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.